

## KARTA KATALOGOWA – REKUPERATOR VENA SILVER 3.5




Oznaczenie centrali:		VS3.5			
Klasa filtracji:		D55	D75	D55	D75
Wariant:		M		S	
Wersja produkcyjna:		XB2 / XC2			
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (zgodnie z wymogami Rozporządzenia KE nr 1254/2014 z dn. 01.07.2014)					
Efektywność (klasa) energetyczna - klimat umiarkowany	-	A	A	A+	A+
Jednostkowe zużycie energii - klimat umiarkowany:	kWh/m <sup>2</sup> /rok	-41,12	-41,18	-42,94	-43,07
Jednostkowe zużycie energii - klimat chłodny:	kWh/m <sup>2</sup> /rok	-78,77	-79,01	-80,59	-80,90
Jednostkowe zużycie energii - klimat ciepły:	kWh/m <sup>2</sup> /rok	-16,92	-16,88	-18,74	-18,77
Poziom mocy akustycznej:	dB(A)	49 (40*)	50 (41*)	49 (40*)	50 (41*)
DANE TECHNICZNE					
Zakres przepływu min. / maks.	m <sup>3</sup> /h	35/600	35/575	35/600	35/575
Maks. obliczeniowe natężenie przepływu (znamionowy strumień powietrza)	m <sup>3</sup> /h	525	500	525	500
Maks. spręż przy znamionowym natężeniu przepływu	Pa	100	100	100	100
Całkowity pobór mocy przy przepływie znamionowym	W	181	178	181	178
Jednostkowy pobór mocy przy przepływie znamionowym	W/(m <sup>3</sup> /h)	0,17	0,18	0,17	0,18
Sprawność temp. odzysku ciepła przy przepływie znamionowym [EN 13141-7]	%	86	83	83	86
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu zainstalowania przy przepływie znamionowym	dB(A)	56 (47*)	56 (47*)	56 (47*)	56 (47*)
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230 / 50			
Max. pobór prądu	A	3,4			
Wentylatory		promieniowe EC			
Wymiennik ciepła		przeponowy, spiralno-przeciwprądowy, aluminiowy			
Współczynnik przecieków wew. / klasa przecieku wg. EN 13141-7	%	0,8 / A1			
Współczynnik przeciekówzew./ klasa przecieku wg. EN 13141-7	%	1,4 / A1			
Średnica przyłączy instalacji wentylacyjnej	mm	DN200			
Średnica odprowadzenia skroplin	mm	25			
Miejsce montażu:		wewnątrz pomieszczeń			
Zakres parametrów otoczenia centrali	°C / %	+5°C < T < +40°C / <45%			
Zakres parametrów powietrza tłoczonego	°C / g/kg	-24°C < T < +40°C / < 13 g/kg			

— dane dotyczą konfiguracji standardowej  
Wersja M / S – różnice dostępne w DTR produktu  
\* Moc akustyczna po izolacji wełną lamelową gr. 50mm i odl. 1m

### WARUNKI PROGRAMU „CZyste Powietrze”

- Graniczna sprawność temperatury odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej  $\geq 85\%$ , osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 ✓ spełnia
- Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej  $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$  ✓ spełnia
- Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb ✓ spełnia

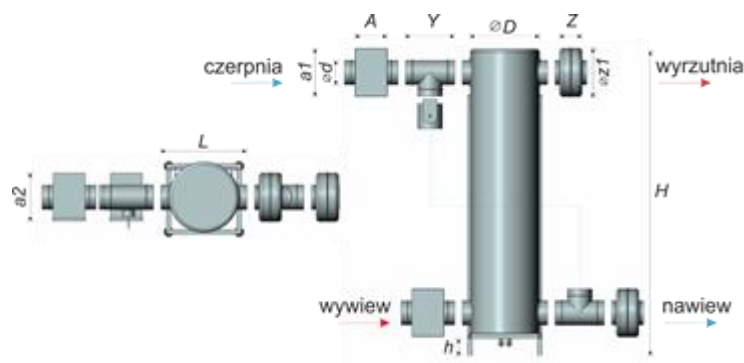


WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm]											MASA [kg]	
VS3.5	Ød	ØD	L	B	H	h	A	a1 x a2	Z	Øz	Y	+/- 10%
	200	450	481	450	2075	110	205	305 x 305	199	340	280	80


### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wymiennik ciepła: spiralno-przeciwprądowy, wykonany z aluminium, powierzchnia wymiany ciepła 36 m<sup>2</sup>
- Wentylatory: energooszczędne, elektronicznie komutowane (EC), obudowa stalowa, malowana (RAL 9006)
- Filtry powietrza: D75: nawiew – klasa filtracji F7 Ultra (ISO ePM1 60%), wywiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%)  
D55: nawiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%), wywiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%)  
wymiary wkładów: 275 x 275 x 48 mm, ilość wkładów: nawiew – 1 szt., wywiew – 1 szt.
- By-pass: instalacyjny (trójnik – 2 szt., przepustnica – 1 szt.)
- Automatyka sterująca: szafa zewnętrzna, sterownik serii STW (w zależności od modelu), moduł internetowy
- Okablowanie fabryczne: w standardzie
- Obudowa: bezszkieletowa, rama uniwersalna stalowa, izolacja: mata lamelowa 50 mm
- Pozycja pracy: stojąca, leżąca 15°, inne dostępne w opcji


### WYDAJNOŚĆ – VS3.5 (XB2/XC2) D75

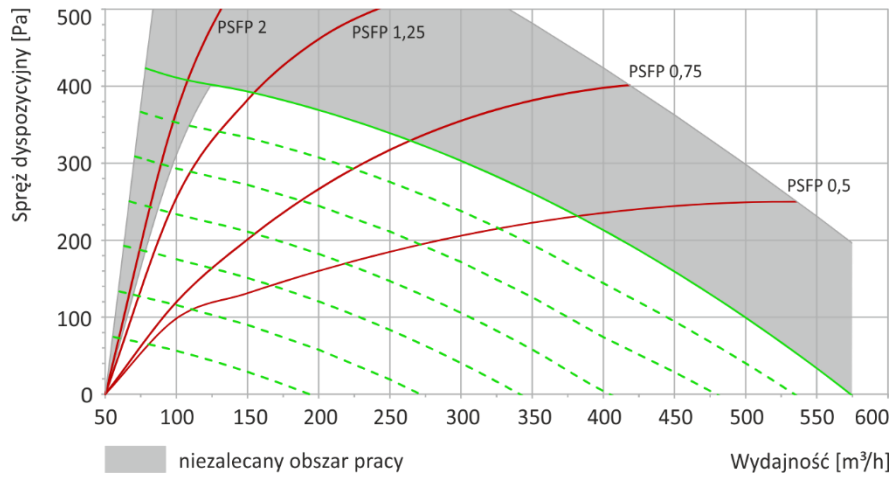


### WYDAJNOŚĆ – VS3.5 (XB2/XC2) D55

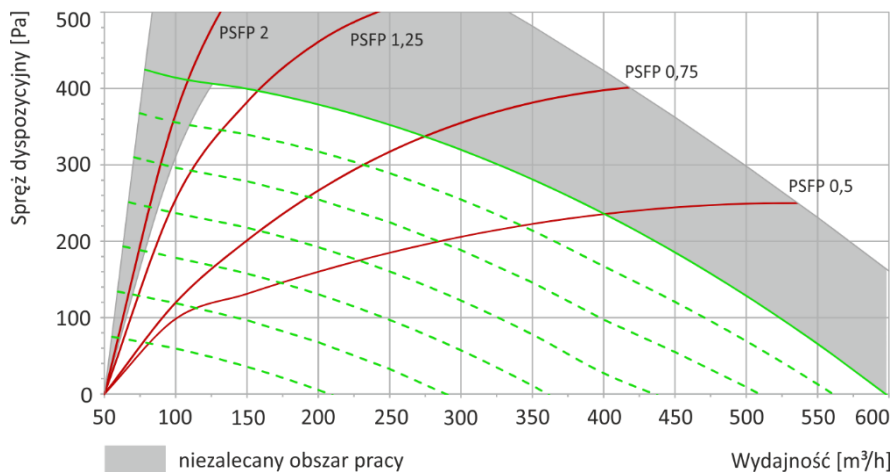


### SPRAWNOŚĆ ODZYSKU EN13141-7

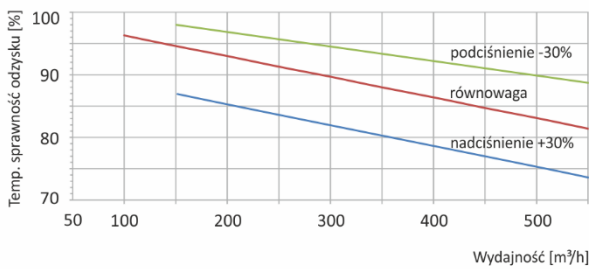


### TEMPERATURA NAWIEWU (pow. zew. +7°C/80%, pow. wew. +20°C/38%)

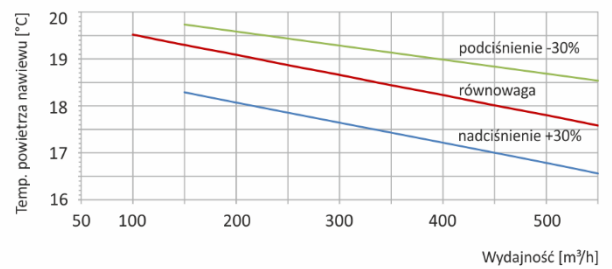


### CAŁKOWITY POBÓR MOCY – VS3.5 (XB2/XC2) D75

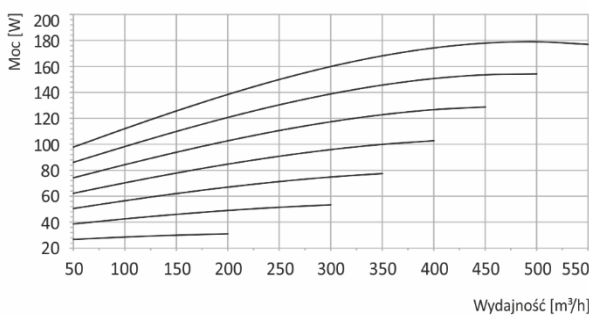

### CAŁKOWITY POBÓR MOCY – VS3.5 (XB2/XC2) D55

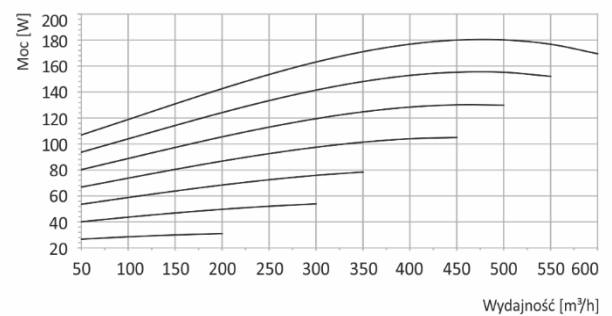


### CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA\*

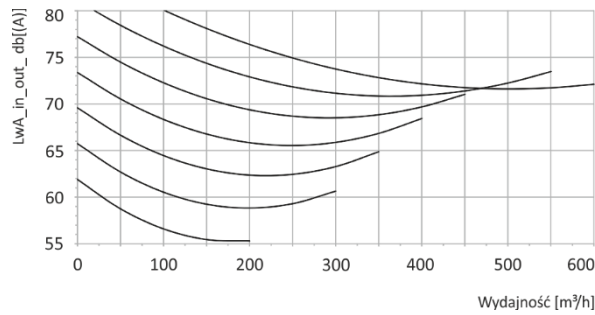

\* W celu określenia wartości mocy akustycznej dB(A) w poszczególnych punktach, odczytaną wartość LwA\_in\_out [dB(A)] należy skorygować o poniższe współczynniki korekcyjne:

	D75	D55		D75	D55
Wlot centrali, powietrze zewnętrzne:	-12	-12	Otoczenie 1 m (brak izolacji):	-17	-16
Wylot centrali, nawiew:	-1	-1	Otoczenie 3 m (brak izolacji):	-27	-26
Wlot centrali, powietrze wewnętrzne:	-14	-12	Otoczenie 1 m (izolacja wełna 50 mm):	-25	-25
Wylot centrali, powietrze wewnętrzne:	-2	-1	Otoczenie 3 m (izolacja wełna 50 mm):	-35	-35

### MOŻLIWE POZYCJE PRACY (dostępne w opcji)

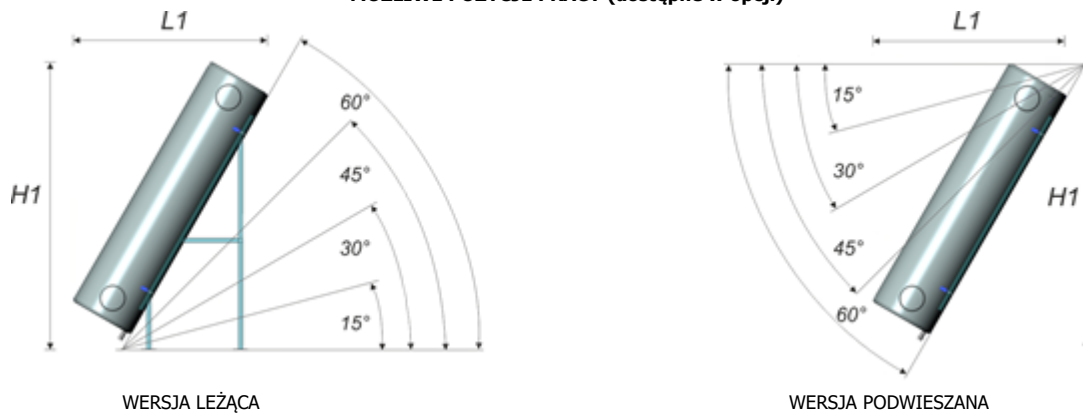


### Wymiary zewnętrzne [mm]

Pozycja pracy	Leżąca / podwieszana 15°*		Leżąca / podwieszana 30°		Leżąca / podwieszana 45°		Leżąca / podwieszana 60°	
	L1	H1	L1	H1	L1	H1	L1	H1
VS3.5	2018	925	1900	1450	1680	1780	1350	2100

\*pozycja pracy leżąca 15° dostępna jest w standardzie

### MOŻLIWE KONFIGURACJE KRÓCÓW DOLNYCH / GÓRNYCH (dostępne w opcji)

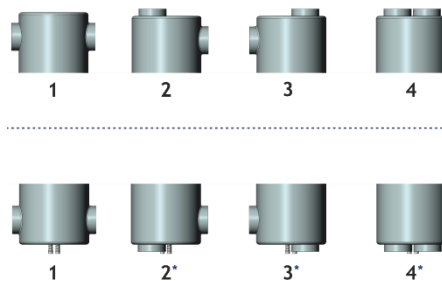

\*Przy pionowym montażu wymiennika nie zaleca się konfiguracji dolnych króćców w konfiguracji 2, 3, 4 ze względu na możliwość przedostawania się skroplin do kanałów wentylacyjnych

\*\*Istnieje możliwość wykonania króćców narożnych – informacja na zapytanie