

KARTA KATALOGOWA – REKUPERATOR VENA OPTIMA 3 PRO

Oznaczenie centrali:		VO3Z					
Klasa filtracji:		D55	D75	D55	D75	D55	D75
Wariant:		M		S2 / S4		S	
Wersja produkcyjna:		YB1 / YC1					
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (zgodnie z wymogami Rozporządzenia KE nr 1254/2014 z dn. 01.07.2014)							
Efektywność (klasa) energetyczna - klimat umiarkowany	-	A	A	A	A	A	A
Jednostkowe zużycie energii - klimat umiarkowany:	kWh/m²/rok	-40,88	-40,81	-40,40	-40,40	-42,03	-42,03
Jednostkowe zużycie energii - klimat chłodny:	kWh/m²/rok	-77,87	-77,79	-77,02	-77,02	-78,64	-78,64
Jednostkowe zużycie energii - klimat ciepły:	kWh/m²/rok	-17,07	-17,00	-16,80	-16,80	-18,42	-18,42
Poziom mocy akustycznej:	dB(A)	42	43	45	45	45	45
DANE TECHNICZNE							
Zakres przepływu min. / maks.	m³/h	25/370	25/370	25/375	25/375	25/375	25/375
Maks. obliczeniowe natężenie przepływu (znamionowy strumień powietrza)	m³/h	280	280	350	350	350	350
Maks. spręż przy znamionowym natężeniu przepływu	Pa	100	100	100	100	100	100
Całkowity pobór mocy przy przepływie znamionowym	W	75	75	103	104	103	104
Jednostkowy pobór mocy przy przepływie znamionowym	W/(m³/h)	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Sprawność temp. odzysku ciepła przy przepływie znamionowym [EN 13141-7]	%	83	83	82	82	82	82
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu zainstalowania przy przepływie znamionowym	dB(A)	43	44	46	46	46	46
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230 / 50					
Max. pobór prądu	A	3,4					
Wentylatory		promieniowe EC					
Wymiennik ciepła		przeponowy, krzyżowo-przeciwprądowy, aluminiowy					
Współczynnik przecieków wew. / klasa przecieku wg. EN 13141-7	%	0,7 / A1		0,7 / A1		0,7 / A1	
Współczynnik przecieków zew./ klasa przecieku wg. EN 13141-7	%	1,2 / A1		1,2 / A1		1,2 / A1	
Średnica przyłączy instalacji wentylacyjnej	mm	DN200					
Średnica odprowadzenia skroplin	mm	32					
Miejsce montażu:		wewnątrz pomieszczeń					
Zakres parametrów otoczenia centrali	°C / %	+5°C < T < +40°C / <45%					
Zakres parametrów powietrza tłoczonego	°C / g/kg	-24°C < T < +40°C / < 13 g/kg					



zdjęcie poglądowe


— dane dotyczą konfiguracji standardowej
Informacja dot. różnic wersji M / S dostępna w DTR produktu

WARUNKI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 ✓ spełnia

Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m³ ✓ spełnia

Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb ✓ spełnia

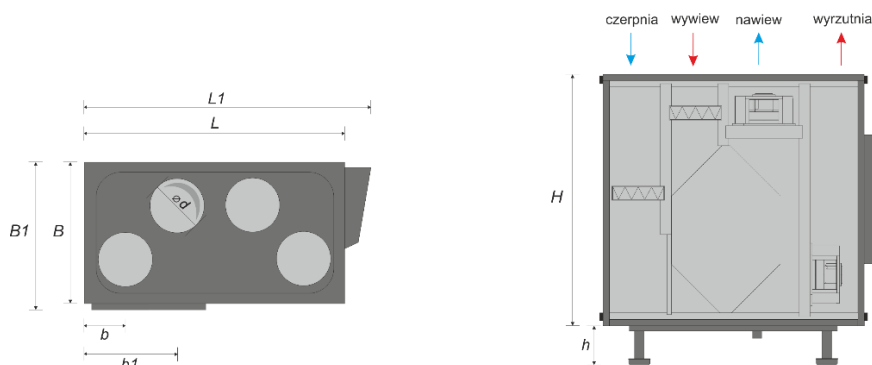





WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm]	MASA [kg]								
VO3Z	L	L1	B	B1	b	b1	H	h	Ød
	945	1035	515	535	147	334	905	140÷170	200
									±10%
									50

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wymiennik ciepła:	przeciwprądowy, wykonany z aluminium, powierzchnia wymiany ciepła 15 m ²
Wentylatory:	energooszczędne, elektronicznie komutowane (EC)
Filtry powietrza:	D75: nawiew – klasa filtracji F7 Ultra (ISO ePM1 60%), wywiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%) D55: nawiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%), wywiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%) wymiary wkładów: 445 x 185 x 48 mm, ilość wkładów: nawiew – 1 szt., wywiew – 1 szt. zintegrowany (100% obejście UOC)
By-pass:	wbudowana, sterownik serii STW (w zależności od modelu)
Automatyka sterująca:	w standardzie
Okablowanie fabryczne:	konstrukcja samonośna ze spienionego polipropylenu (EPP) z dodatkowym panelem z blachy stalowej malowanej (RAL 9005)
Obudowa:	konstrukcja samonośna ze spienionego polipropylenu (EPP) z dodatkowym panelem z blachy stalowej malowanej (RAL 9005)
Pozycja pracy:	pionowa, stojąca lub podwieszana na ramie (opcja dodatkowa)


Wszystkie obliczenia zostały przyjęte dla określonych parametrów powietrza PN-EN13141-7: wlot zew.: +7°C/80%, wlot wew.: +20°C/38%, filtry czyste. Firma Bartosz Sp. j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja A2-04.21

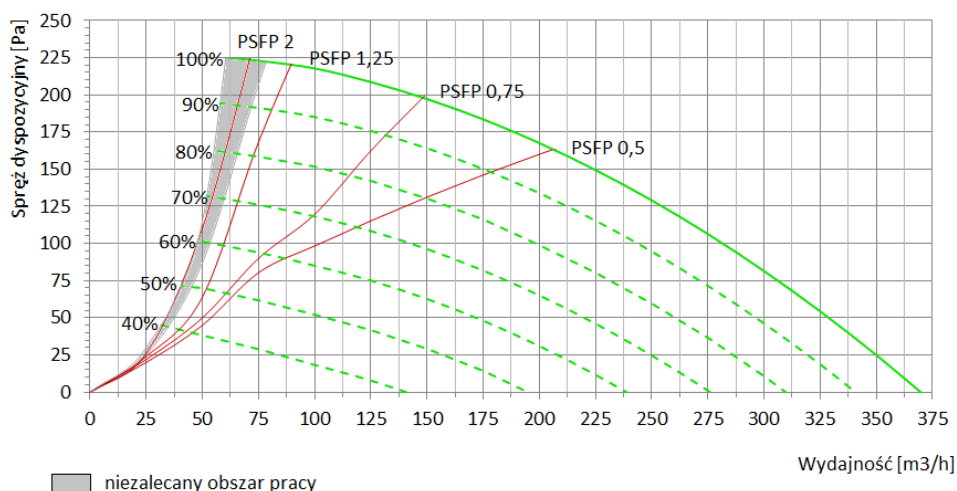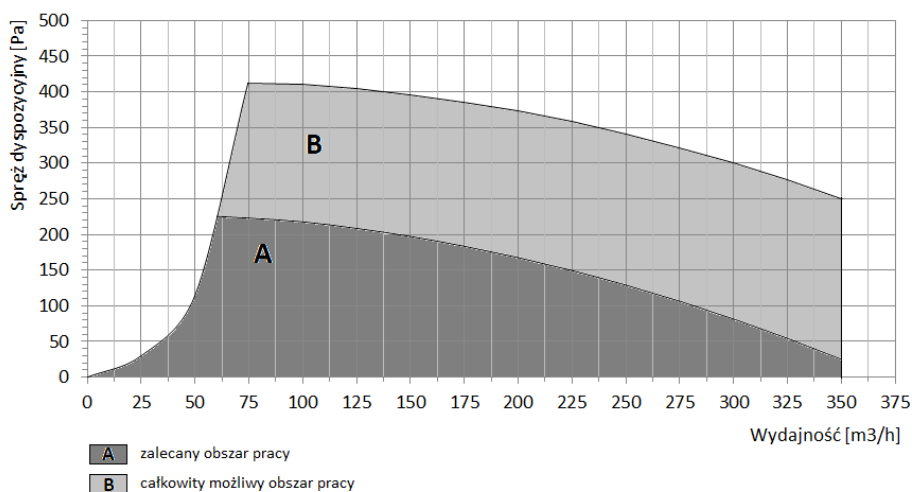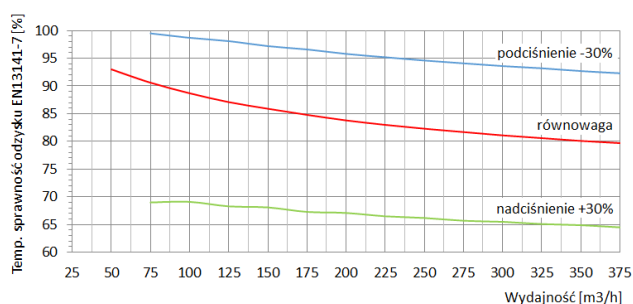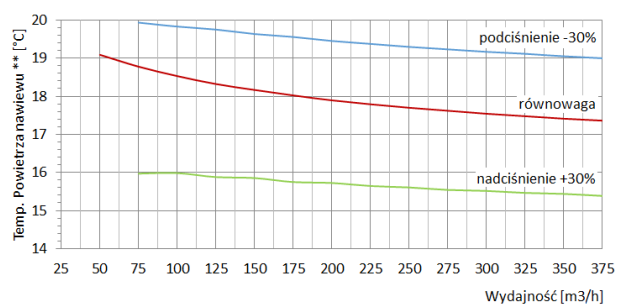


WYDAJNOŚĆ – VO3Z_M (YB1/YC1)

WYDAJNOŚĆ – VO3Z_S2/S4/S (YB1/YC1)

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU EN13141-7

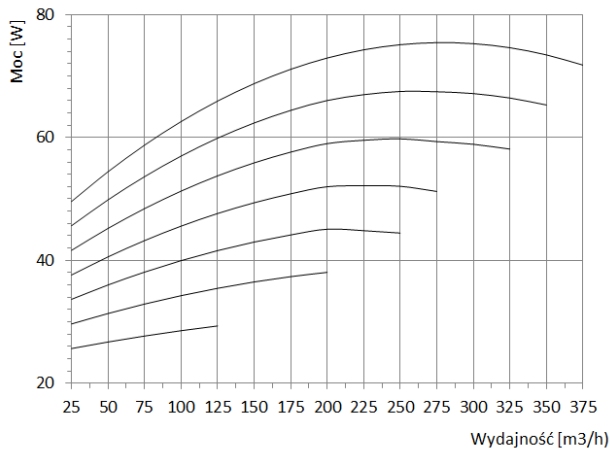**TEMPERATURA NAWIEWU
(pow.zew. +7°C/80%, pow. wew. +20°C/38%)**


CAŁKOWITY POBÓR MOCY

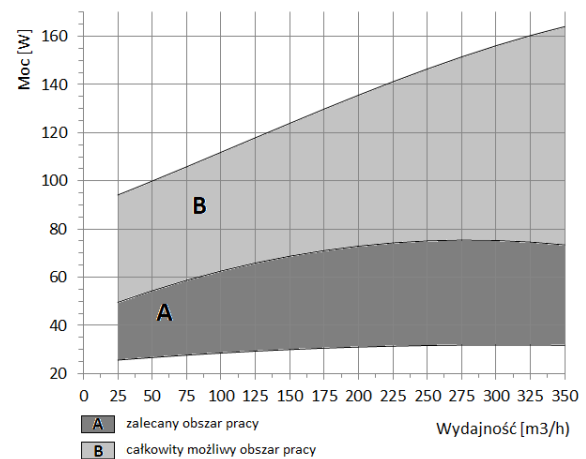VO3Z_M (YB1/YC1)




VO3Z_S2/S4/S (YB1/YC1)




CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA*

VO3Z_M (YB1/YC1)

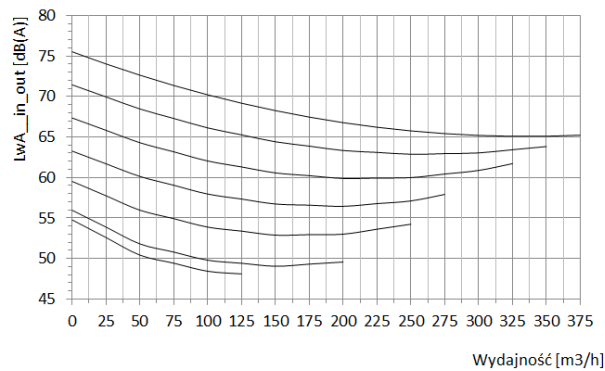


VO3Z_S2/S4/S (YB1/YC1)

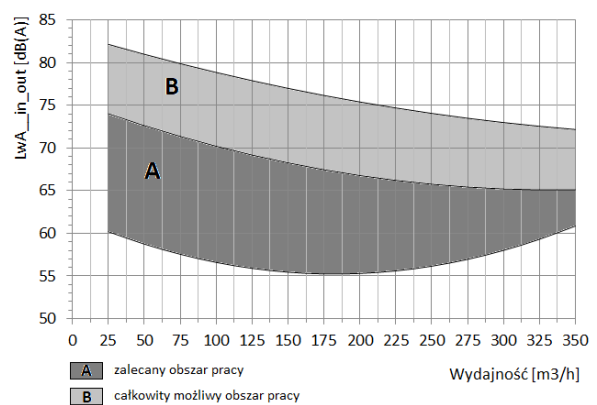


* W celu określenia wartości mocy akustycznej dB(A) w poszczególnych punktach, odczytaną wartość LwA_in_out [dB(A)] należy skorygować o poniższe współczynniki korekcyjne:

	D75	D55		D75	D55
Wlot centrali, powietrze zewnętrzne:	-17,2	-18,1	Wylot centrali, powietrze wewnętrzne:	-13,5	-13,5
Wylot centrali, nawiew:	-12,5	-13,3	Otoczenie 1 m:	-15,3	-15,6
Wlot centrali, powietrze wewnętrzne:	-19,8	-19,8	Otoczenie 3 m:	-25,3	-25,6

STRONA WYKONANIA:

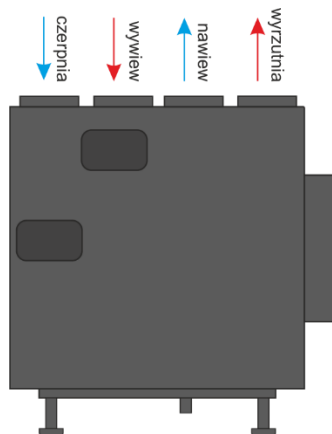

PRAWA (w standardzie)

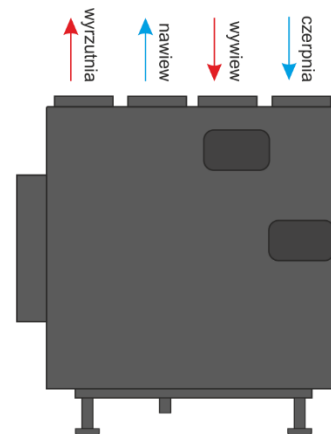

LEWA (dostępna w opcji)

Wszystkie obliczenia zostały przyjęte dla określonych parametrów powietrza PN-EN13141-7: wlot zew.: +7°C/80%, wlot wew.: +20°C/38%, filtry czyste. Firma Bartosz Sp.j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja A2-04.21

WERSJA WYKONANIA*	M	S2	S4	S
Program i harmonogramy pracy	✓	✓	✓	✓
Funkcje operacyjne	✓	✓	✓	✓
Zabezpieczenie przeciw UOC nagrzewnicą elektryczną	O	O	O	X
Automatyczny pomiar i regulacja przepływu powietrza (CAV/VAV)	X	✓	✓	✓
Automatyczne zrównoważenie i kompensacja przepływu powietrza	X	✓	✓	✓
Regulacja i pomiar temperatury powietrza (5 czujników)	✓	✓	✓	✓
Pomiar i automatyczna praca według jakości powietrza (RH, CO2, VOC)	O	O	O	✓
Sterowanie modułami opcji dodatkowych (NW, CF, GWC itd.)	O	O	O	O
Procentowy stopień bieżącego zanieczyszczenia filtrów	O	O	✓	✓
Komunikat o osiągnięciu końcowego zabrudzenia filtrów	✓	✓	✓	✓

✓ - funkcja dostępna w standardzie, x - funkcja niedostępna, o - opcja

* szczegółowy opis funkcji znajduje się na stronie www.bartoszwentylacja.com.pl