

KARTA KATALOGOWA – REKUPERATOR VENA OPTIMA 4 PRO

Oznaczenie centrali:		VO4Z					
Klasa filtracji:		D55	D75	D55	D75	D55	D75
Wariant:		M		S2 / S4		S	
Wersja produkcyjna:		YB1 / YC1					
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (zgodnie z wymogami Rozporządzenia KE nr 1254/2014 z dn. 01.07.2014)							
Efektywność (klasa) energetyczna - klimat umiarkowany	-	A	A	A	A	A	A
Jednostkowe zużycie energii - klimat umiarkowany:	kWh/m²/rok	-39,95	-39,97	-39,95	-39,84	-41,50	-41,44
Jednostkowe zużycie energii - klimat chłodny:	kWh/m²/rok	-75,99	-76,07	-75,99	-75,88	-77,53	-77,48
Jednostkowe zużycie energii - klimat ciepły:	kWh/m²/rok	-16,68	-16,67	-16,68	-16,57	-18,22	-18,17
Poziom mocy akustycznej:	dB(A)	49	49	50	50	50	50
DANE TECHNICZNE							
Zakres przepływu min. / maks.	m³/h	25/615	25/600	25/550	25/550	25/550	25/550
Maks. obliczeniowe natężenie przepływu (znamionowy strumień powietrza)	m³/h	550	535	550	550	550	550
Maks. spręż przy znamionowym natężeniu przepływu	Pa	100	100	100	100	100	100
Całkowity pobór mocy przy przepływie znamionowym	W	171	169	171	178	171	178
Jednostkowy pobór mocy przy przepływie znamionowym	W/(m³/h)	0,155	0,158	0,155	0,162	0,155	0,162
Sprawność temp. odzysku ciepła przy przepływie znamionowym [EN 13141-7]	%	83	83	81	81	81	81
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu zainstalowania przy przepływie znamionowym	dB(A)	57	57	57	57	57	57
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230 / 50					
Max. pobór prądu	A	3,4					
Wentylatory		promieniowe EC					
Wymiennik ciepła		przeponowy, krzyżowo-przeciwprądowy, aluminiowy					
Współczynnik przecieków wew. / klasa przecieku wg. EN 13141-7	%	0,9 / A1					
Współczynnik przecieków zew./ klasa przecieku wg. EN 13141-7	%	1,3 / A1					
Średnica przyłączy instalacji wentylacyjnej	mm	DN200					
Średnica odprowadzenia skroplin	mm	32					
Miejsce montażu:		wewnątrz pomieszczeń					
Zakres parametrów otoczenia centrali	°C / %	+5°C < T < +40°C / <45%					
Zakres parametrów powietrza tłoczonego	°C / g/kg	-24°C < T < +40°C / < 13 g/kg					



zdjęcie poglądowe


dane dotyczą konfiguracji standardowej

Informacja dot. różnic wersji M / S dostępna w DTR produktu

WARUNKI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnym z normą PN-EN 308 ✓ spełnia

 Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m³ ✓ spełnia

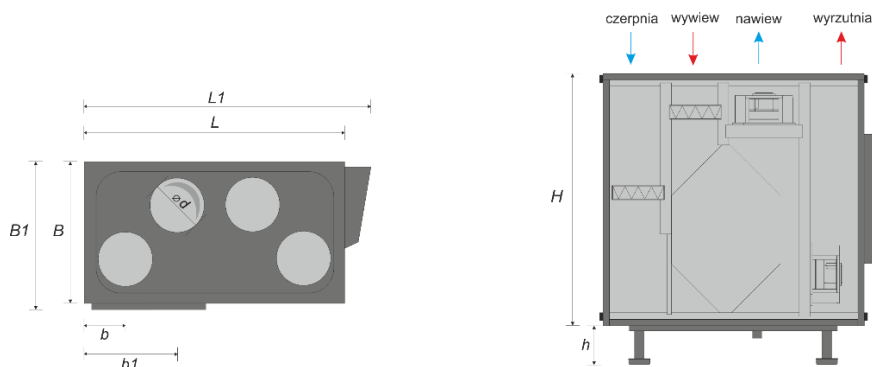 Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb ✓ spełnia


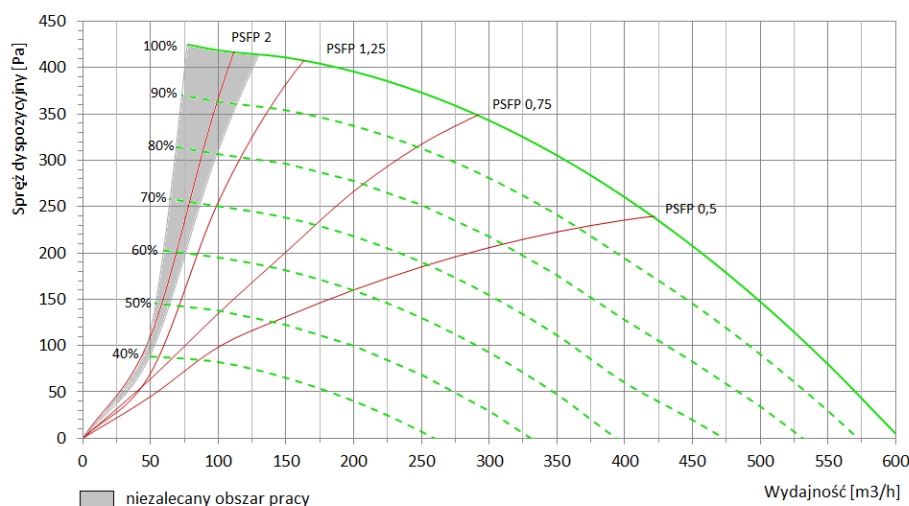
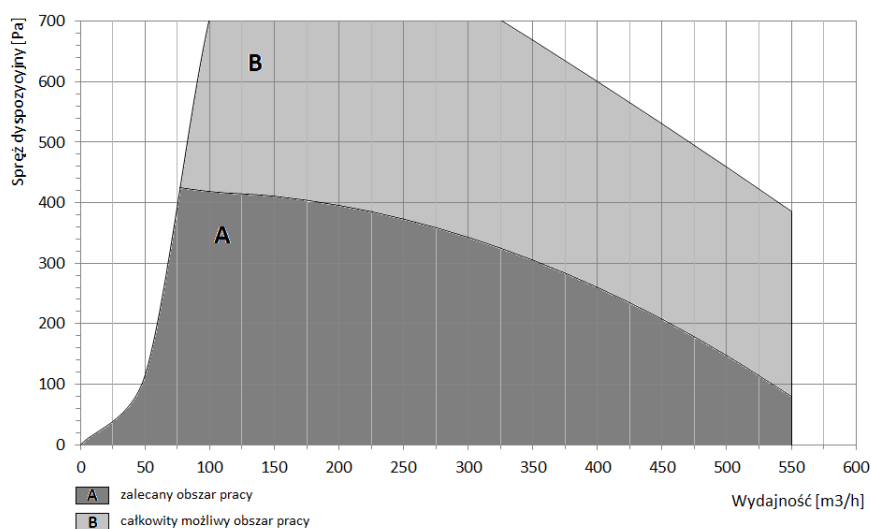
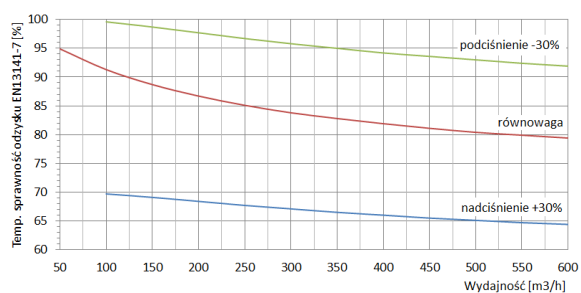
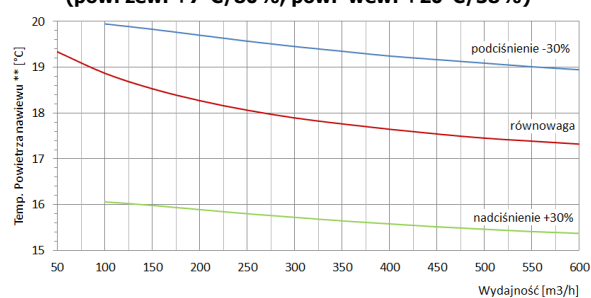
WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm]										MASA [kg]
VO4Z	L	L1	B	B1	b	b1	H	h	Ød	+/- 10%
	945	1035	515	535	147	334	905	140÷170	200	50

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wymiennik ciepła:	przeciwprądowy, wykonany z aluminium, powierzchnia wymiany ciepła 22 m ²
Wentylatory:	energooszczędne, elektronicznie komutowane (EC)
Filtry powietrza:	D75: nawiew – klasa filtracji F7 Ultra (ISO ePM1 60%), wywiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%) D55: nawiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%), wywiew – klasa filtracji M5 Ultra (ISO ePM10 55%) wymiary wkładów: 445 x 185 x 48 mm, ilość wkładów: nawiew – 1 szt., wywiew – 1 szt.
By-pass:	zintegrowany (100% obejście UOC)
Automatyka sterująca:	wbudowana, sterownik serii STW (w zależności od modelu)
Okablowanie fabryczne:	w standardzie
Obudowa:	konstrukcja samonośna ze spienionego polipropylenu (EPP) z dodatkowym panelem z blachy stalowej malowanej (RAL 9005)
Pozycja pracy:	pionowa, stojąca lub podwieszana na ramie (opcja dodatkowa)


Wszystkie obliczenia zostały przyjęte dla określonych parametrów powietrza PN-EN13141-7: wlot zew.: +7°C/80%, wlot wew.: +20°C/38%, filtry czyste. Firma Bartosz Sp. j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja A2-04.21




WYDAJNOŚĆ – VO4Z_M (YB1/YC1)

WYDAJNOŚĆ – VO4Z_S2/S4/S (YB1/YC1)

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU EN13141-7

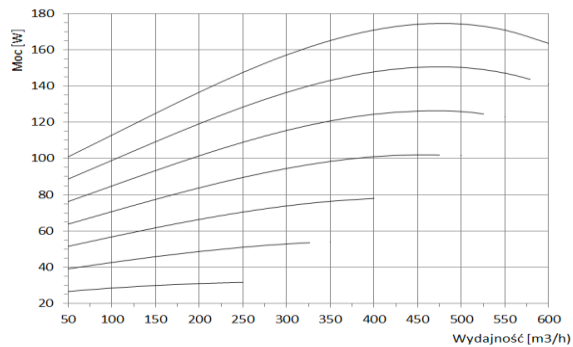**TEMPERATURA NAWIEWU
(pow. zew. +7°C/80%, pow. wew. +20°C/38%)**


CAŁKOWITY POBÓR MOCY

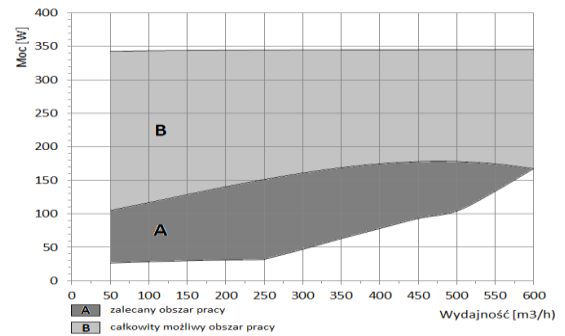VO4Z_M (YB1/YC1)




VO4Z_S2/S4/S (YB1/YC1)




CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA*

VO4Z_M (YB1/YC1)

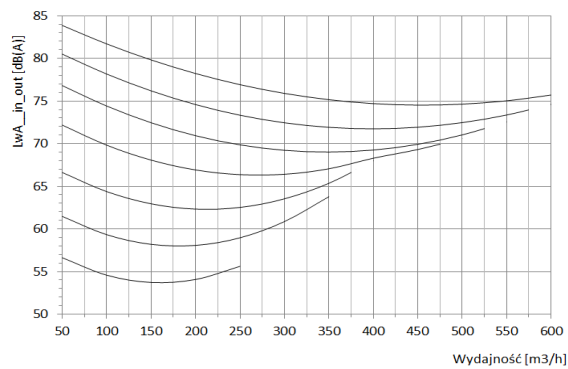


VO4Z_S2/S4/S (YB1/YC1)

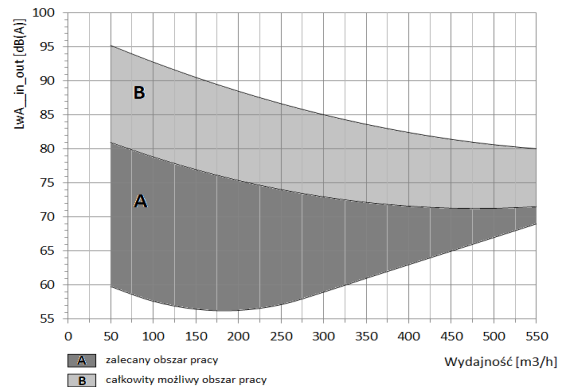


*** W celu określenia wartości mocy akustycznej dB(A) w poszczególnych punktach, odczytaną wartość LwA_in_out [dB(A)] należy skorygować o poniższe współczynniki korekcyjne:**

	D75	D55		D75	D55
Wlot centrali, powietrze zewnętrzne:	-23,4	-23,9	Wylot centrali, powietrze wewnętrzne:	-15,1	-15,1
Wylot centrali, nawiew:	-14,6	-15,1	Otoczenie 1 m:	-16,4	-21,3
Wlot centrali, powietrze wewnętrzne:	-23,9	-23,0	Otoczenie 3 m:	-27,2	-31,7

STRONA WYKONANIA:

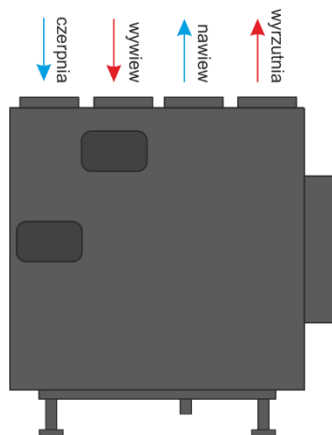

PRAWA (w standardzie)

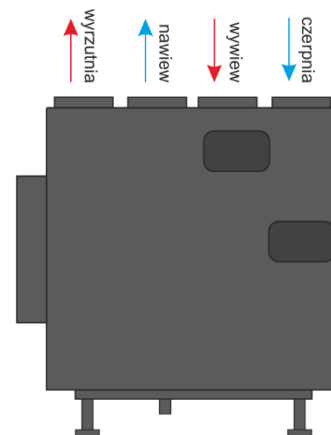

LEWA (dostępna w opcji)

WERSJA WYKONANIA*	M	S2	S4	S
Program i harmonogramy pracy	✓	✓	✓	✓
Funkcje operacyjne	✓	✓	✓	✓
Zabezpieczenie przeciw UOC nagrzewnicą elektryczną	O	O	O	X
Automatyczny pomiar i regulacja przepływu powietrza (CAV/VAV)	X	✓	✓	✓
Automatyczne zrównoważenie i kompensacja przepływu powietrza	X	✓	✓	✓
Regulacja i pomiar temperatury powietrza (5 czujników)	✓	✓	✓	✓
Pomiar i automatyczna praca według jakości powietrza (RH, CO2, VOC)	O	O	O	✓
Sterowanie modułami opcji dodatkowych (NW, CF, GWC itd.)	O	O	O	O
Procentowy stopień bieżącego zanieczyszczenia filtrów	O	O	✓	✓
Komunikat o osiągnięciu końcowego zabrudzenia filtrów	✓	✓	✓	✓

✓ - funkcja dostępna w standardzie, x - funkcja niedostępna, o - opcja

* szczegółowy opis funkcji znajduje się na stronie www.bartoszwentylacja.com.pl